


CONPA KONVANSİYONEL SERİSİ GAZ ALARM PANELİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMA

4 bölge gaz alarm kontrol paneli her bölge için Pre-Alarm, alarm, arıza, izlemeli siren çıkışı özelliklerine sahiptir. 2 x 12VDC/Ah Akü ile elektrik kesintisinde çalışabilen İngiliz malı üründür.

KABLOLAMA

Panelin içinde bulunan röle modülünün haberleşme kablosu sistem üzerinde güç varken **kesinlikle takılıp çıkarılmamalıdır**. Bu durum modül ya da panelin arızalanmasına neden olabilir.

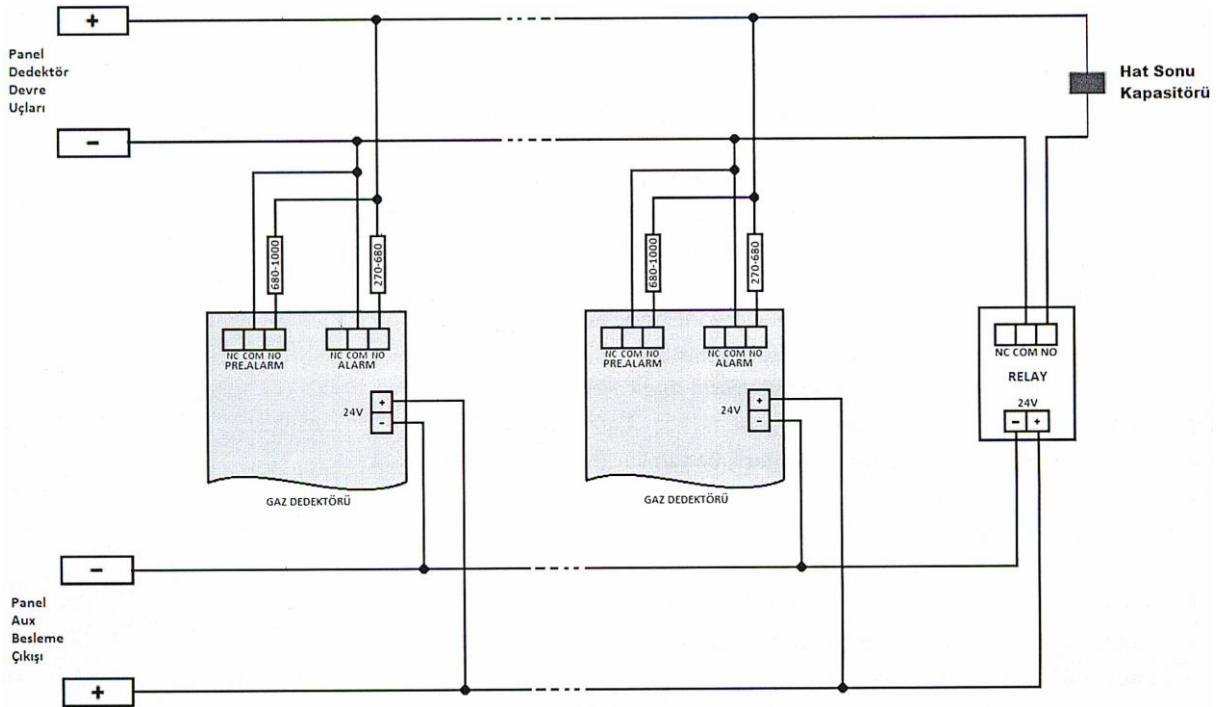

Şekil 1 – Örnek bir gaz dedektör devresi kablolama diyagramı

Diğer tüm bağlantılar kutu içindeki Easy-mini montaj kılavuzunda anlatıldığı gibi yapılmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK NOTLARI

- Röle kartı 24V yardımcı çıkış üzerinden beslendiği için yardımcı çıkışın aşırı yüklenmesi, röle kartının devre dışı kalmasına neden olacaktır.
- Panel içerisinde bulunan röle modülünün haberleşme kablosu sistem üzerinde güç varken kesinlikle takılıp çıkarılmamalıdır.
- Röle kartı bağlantı bilgileri, klemenslerin altında ve kart üzerinde bulunan etiketlerde bulunmaktadır.
- Bu donanımın bir toprak bağlantısı olmalıdır.
- Yangın algılama sisteminin kurulumunda temel bir bilgi ve eğitim verilmelidir.
- Yangın algılama sistemi, uygun bir yerel yönetmelikten referansı olan kalifiye bir kişi tarafından tasarlanmalı ve projelendirilmelidir.
- Bu panel iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.